


# Схема підключення газосигналізатора «Страж 2SxxA4x»

(тип управляючих виходів № 4)

Підключення до нормально-відкритого відсікаючого клапану на 220 В, 24 В або 12 В (типу EVG/NA, EVRM-NA, M16/RM-NA), світлозвукового пристрою, нормально-закритого клапану з потенціальним або імпульсним керуванням.

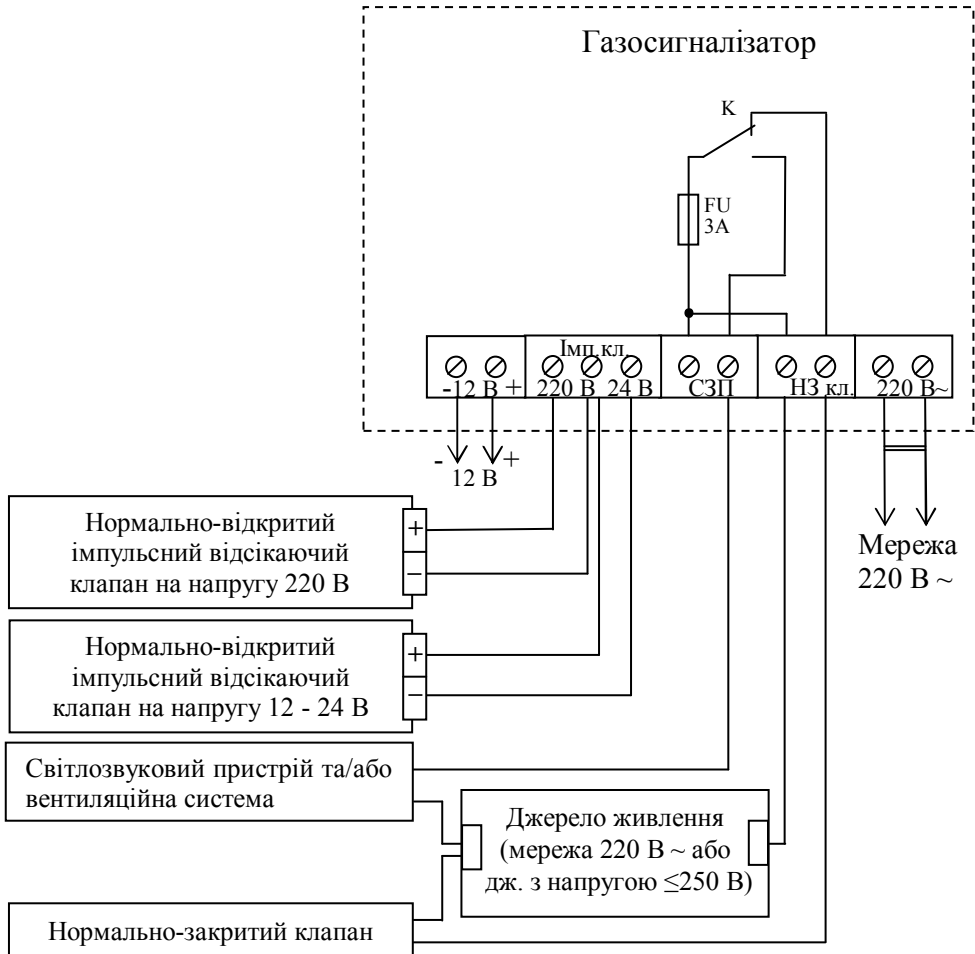

**УВАГА!** Підключення живлення, та пристроїв керування до газосигналізатора повинно здійснюватися провідниками (кабелями) призначеними для відповідної напруги та струму.

**УВАГА!** Внутрішній газопровід та наявні відсічні клапани повинні відповідати національним нормативним документам.