

СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРІВ ДО ЗОВНІШНІХ ПРИСТРОЇВ

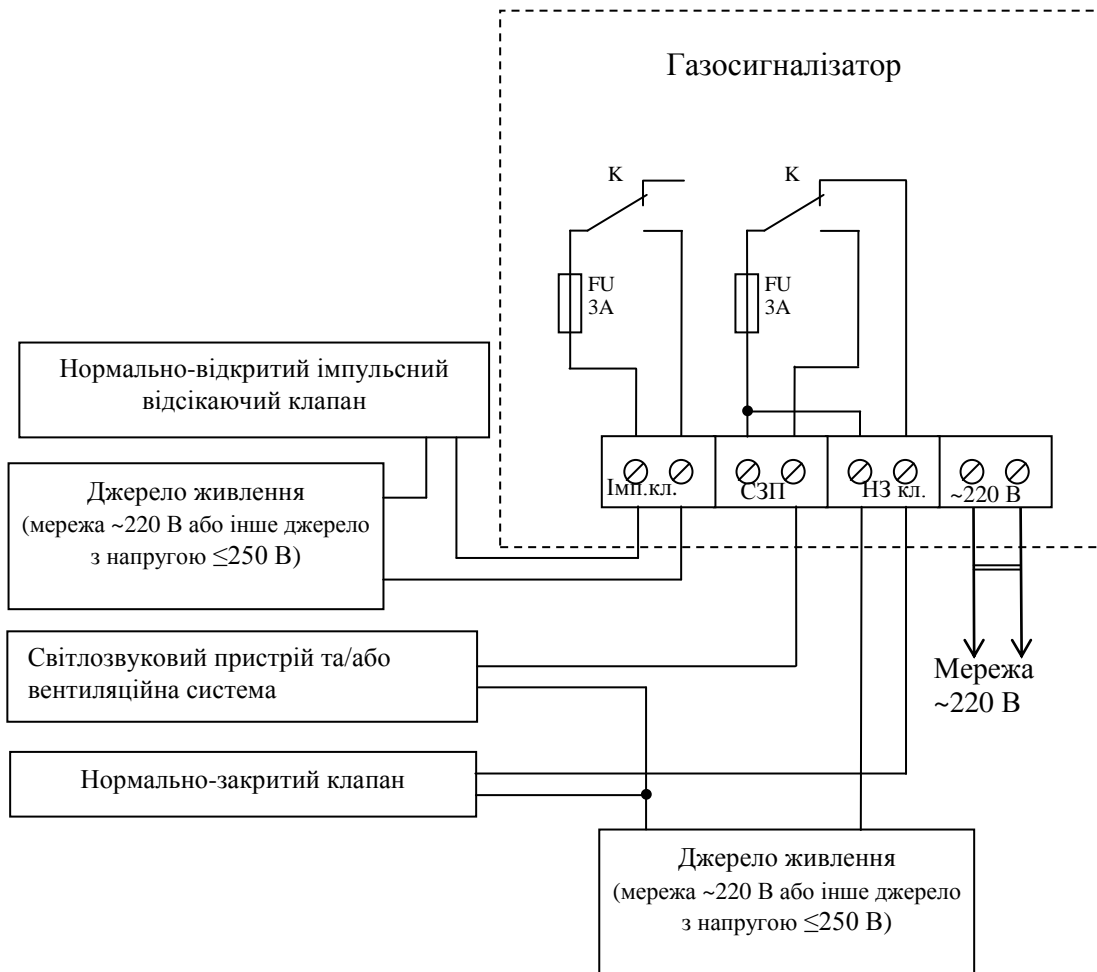


Схема підключення газосигналізатора «Страж SxxA2x» (тобто, з типом управляючих виходів №2) до нормально-відкритого відсікаючого електромагнітного клапану (типу EVG/NA, EVRM-NA, M16/RM-NA та ін.), світлозвукового пристрою, нормально-закритого електромагнітного клапану з потенціального або імпульсного керування.

УВАГА! Внутрішній газопровід та наявні відсічні клапани повинні відповідати національним нормативним документам.